PÔDORYS
1:50
A–A

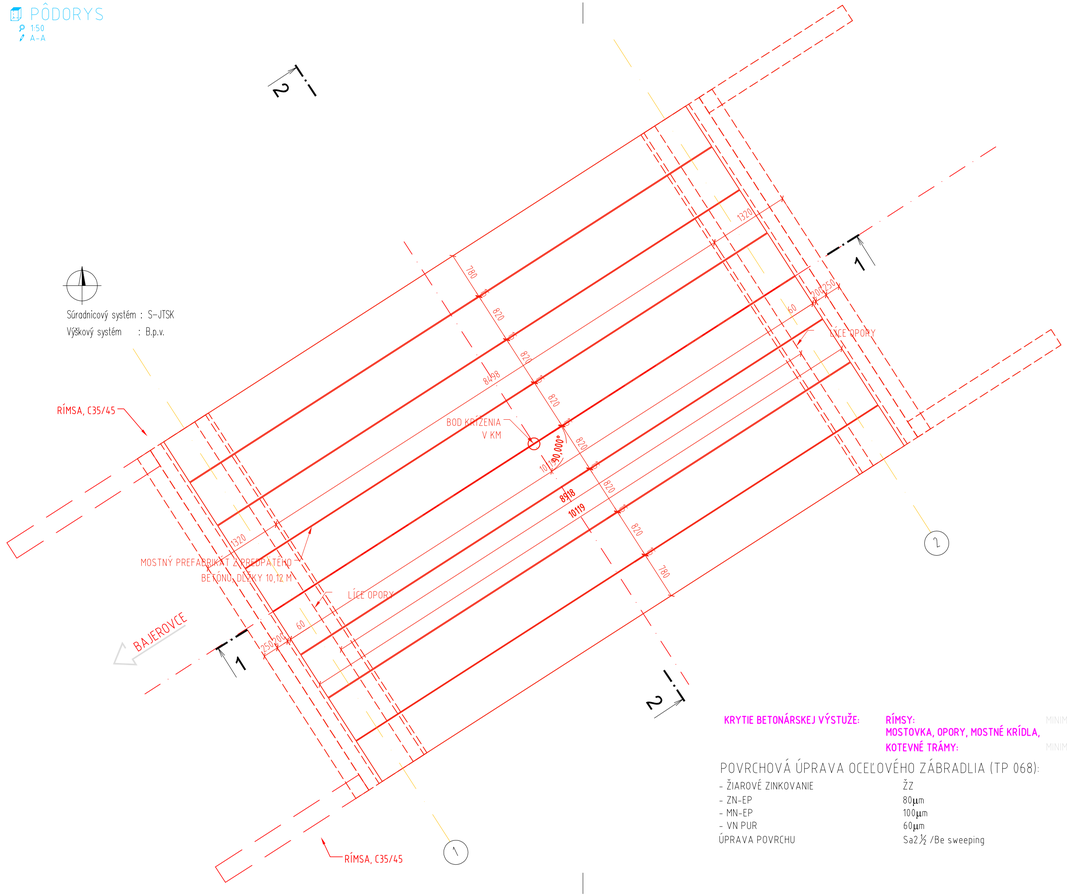

REZ 1–1
1:50
–

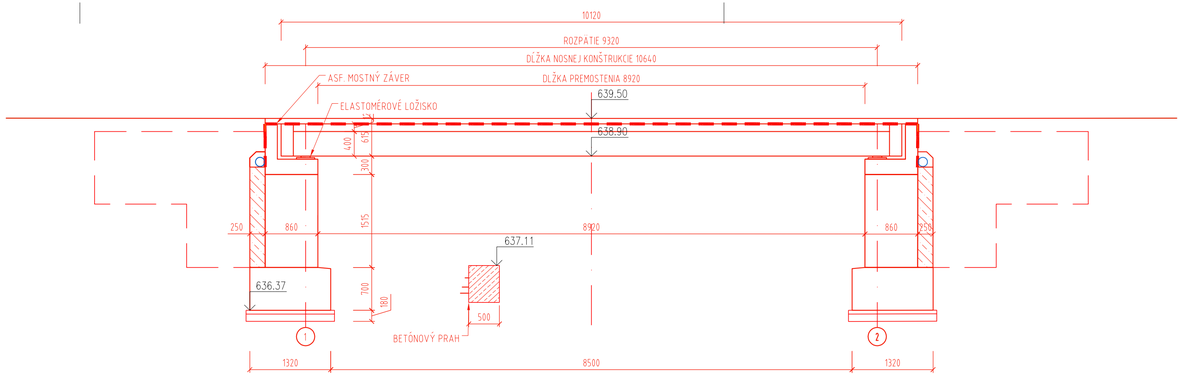

REZ 2–2
1:50
–

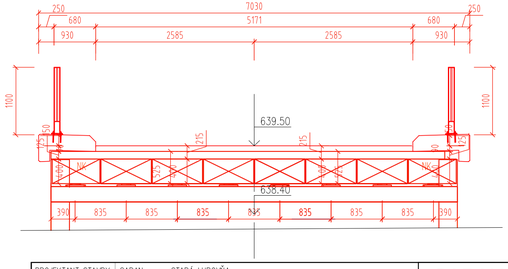

POUŽITÉ MATERIÁLY :	
BETÓN (podľa STN EN 206) :	
PODKLADOVÝ BETÓN	C12/15 X0 (SK)–Cl 1,0 – Dmax 25 – S3
OPORA, KRÍDLA	C30/37 XC2, XD1, XF2 (SK)–Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
KOTEVNÝ TRÁM	C30/37 XC2, XF1, XA2 (SK)–Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
NOSNÁ KONŠTRUKCIA – DOBETONÁVKA	C35/45 XC4, XD1, XF2 (SK)–Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
MOSTNÉ PREFABRIKÁTY	MIN. C45/55 XC4, XD1, XF2 (SK)–Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
MONOLITICKÉ RÍMSY	C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK)–Cl 0,4 – Dmax 16 – S3 (P)
STAB. PATKY A ZAISŤOVACIE PRAHY	C25/30 XC2, XD1, XF2 (SK)–Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
BETÓNOVÉ LÔŽKO DLAŽBY	C25/30 XC2, XD1, XF2 (SK)–Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
OBRUBNÍKY	C35/45 XC4, XD3, XF4 (SK)–Cl 0,4 – Dmax 16 – S4
BETONÁRSKA OCEĽ (podľa STN EN 13670 a STN EN 10080) :	
BETONÁRSKA VÝSTUŽ	B 500B
KONŠTRUKČNÁ OCEĽ (podľa STN EN 10025) :	
OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE	S235JR
MIKROPILÓTY	S355JR

- PRE HODNOTY MODULOV PRUŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH PEVNOSTNÝCH TRIED BETÓNOV, JE NUTNÉ SPLNIŤ USTANOVENIA V ZMYSLE STN EN 1992–1–1 (čl.3.1.3, tab.3.1)
- (P) – BETÓN S ROZPTÝLENÝMI POLYPROPYLENOVÝMI VLÁKNAMI min. 0,9kg/m³ (podľa STN EN 14889–2)

KRYTIE BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE:

RÍMSY: MINIMÁLNE – 45mm, NOMINÁLNE – 55mm
MOSTOVKA, OPORY, MOSTNÉ KRÍDLA,
KOTEVNÉ TRÁMY: MINIMÁLNE – 40mm, NOMINÁLNE – 50mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA (TP 068):

– ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	ŽZ
– ZN–EP	80µm
– MN–EP	100µm
– VN PUR	60µm
ÚPRAVA POVRCHU	Sa2½ /Be sweeping

PROJEKTANT STAVBY	SAPAN s.r.o., STARÁ ĽUBOVŇA			SAPAN s.r.o.	
PROJEKTANT PROFES.	SAPAN s.r.o., STARÁ ĽUBOVŇA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. VIROSTKO JOZEF	Za vodou 1389/13 064 01 Stará Ľubovňa mail : sapan.sro@gmail.com	
VYPRACOVAL	Ing. VIROSTKO JOZEF				
INVESTOR	Obec Bajerovce, Bajerovce 114, 082 73 Šarišské Dravce				
MIESTO STAVBY	K.Ú. Bajerovce			ČÍSLO ZÁKAZKY	12112023
NÁZOV STAVBY	CYKLOTRASA BAJEROVCE VISLANKA			FORMÁT	4xA4
				DÁTUM	12/2023
OBJEKT	SO 01–1 REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU	KLASIF. STAVBY		MIERKA	M 1:50
				STUPEŇ	DSP
OBSAH	VÝKRES TVARU NOSNEJ KONŠTRUKCIE			ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	SO 01–1 REKONŠTRUKCIA MOSTNÉHO OBJEKTU			12112023	106